


CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RECOMMANDATIONS D'ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX CÂBLÉS SUR RUE

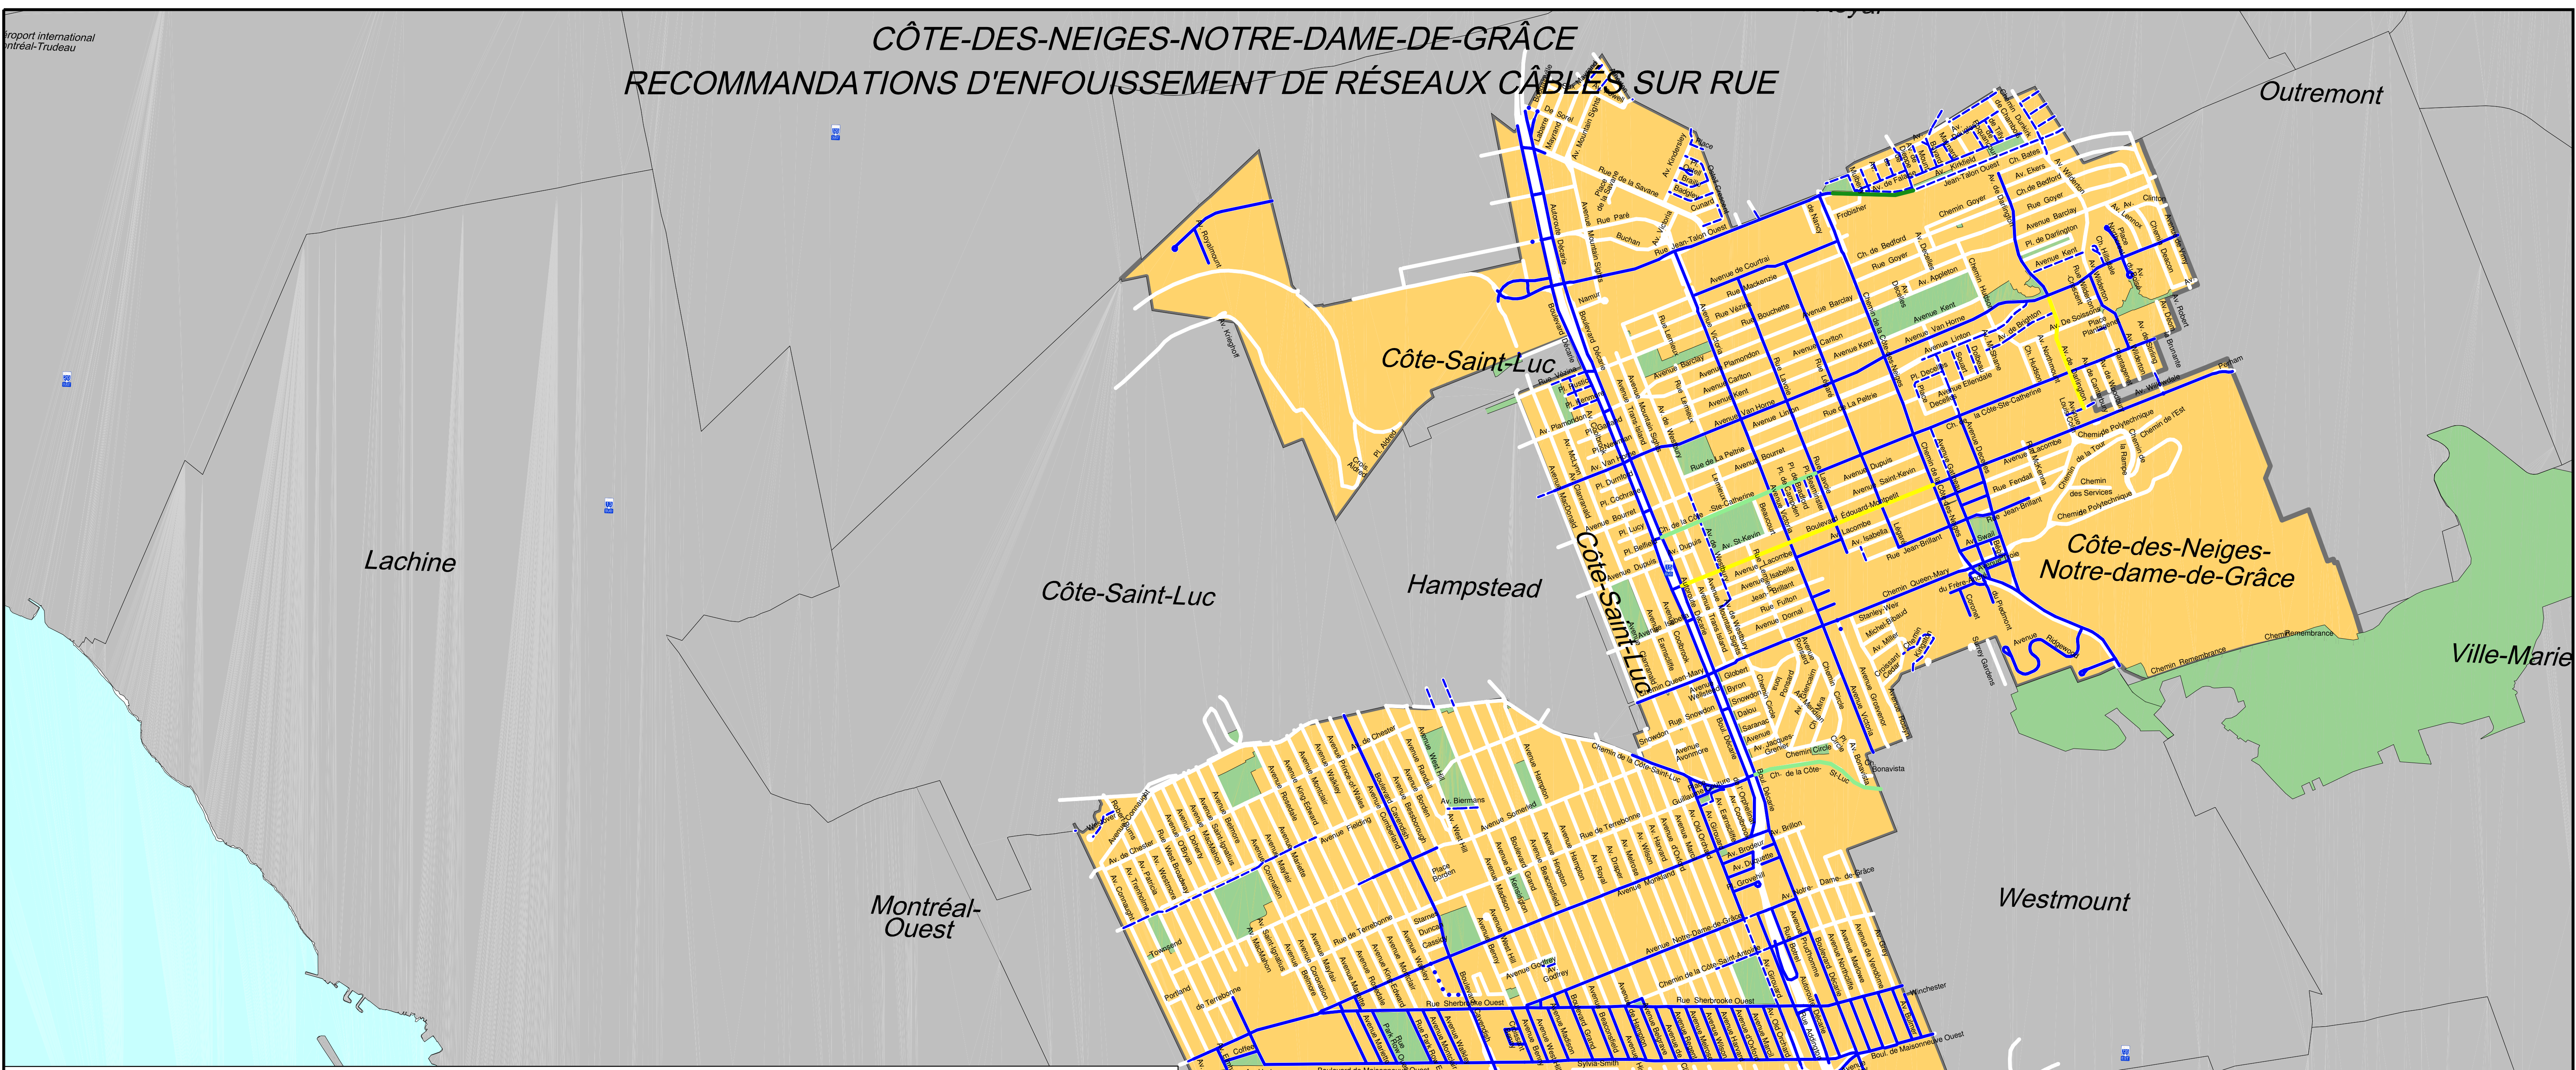


- Recommandations retenues, illustrées selon le réseau routier hiérarchisé**
- Artère principale
 - Artère secondaire
 - Collectrice
 - Locale
- Réseaux câblés souterrains et aériens**
- Réseau de distribution souterrain
 - Réseau de distribution aérien hors rue et réseau de conduits souterrain de la Ville de Montréal ou de la CSEM (éclairage de rue et signalisation)
 - Réseau mixte (aérien hors rue et souterrain)
- Découpage territorial**
- Arrondissement de Montréal
 - Municipalité reconstituée
 - Limite des arrondissements et des municipalités reconstituées
- Parc**
- Parc régional
 - Parc municipal

Notes

- Le réseau électrique de la Ville de Westmount n'est pas représenté
- Ne sont pas inclus les réseaux privés et publics autres que municipaux

Sources

- Commission des services électriques de Montréal 2013
- Géobase de la CMM
- Carte de base au 1/1000 de la ville de Montréal



NOVEMBRE 2015

