


RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINT-AUX-TREMBLES RECOMMANDATIONS D'ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX CÂBLÉS SUR RUE

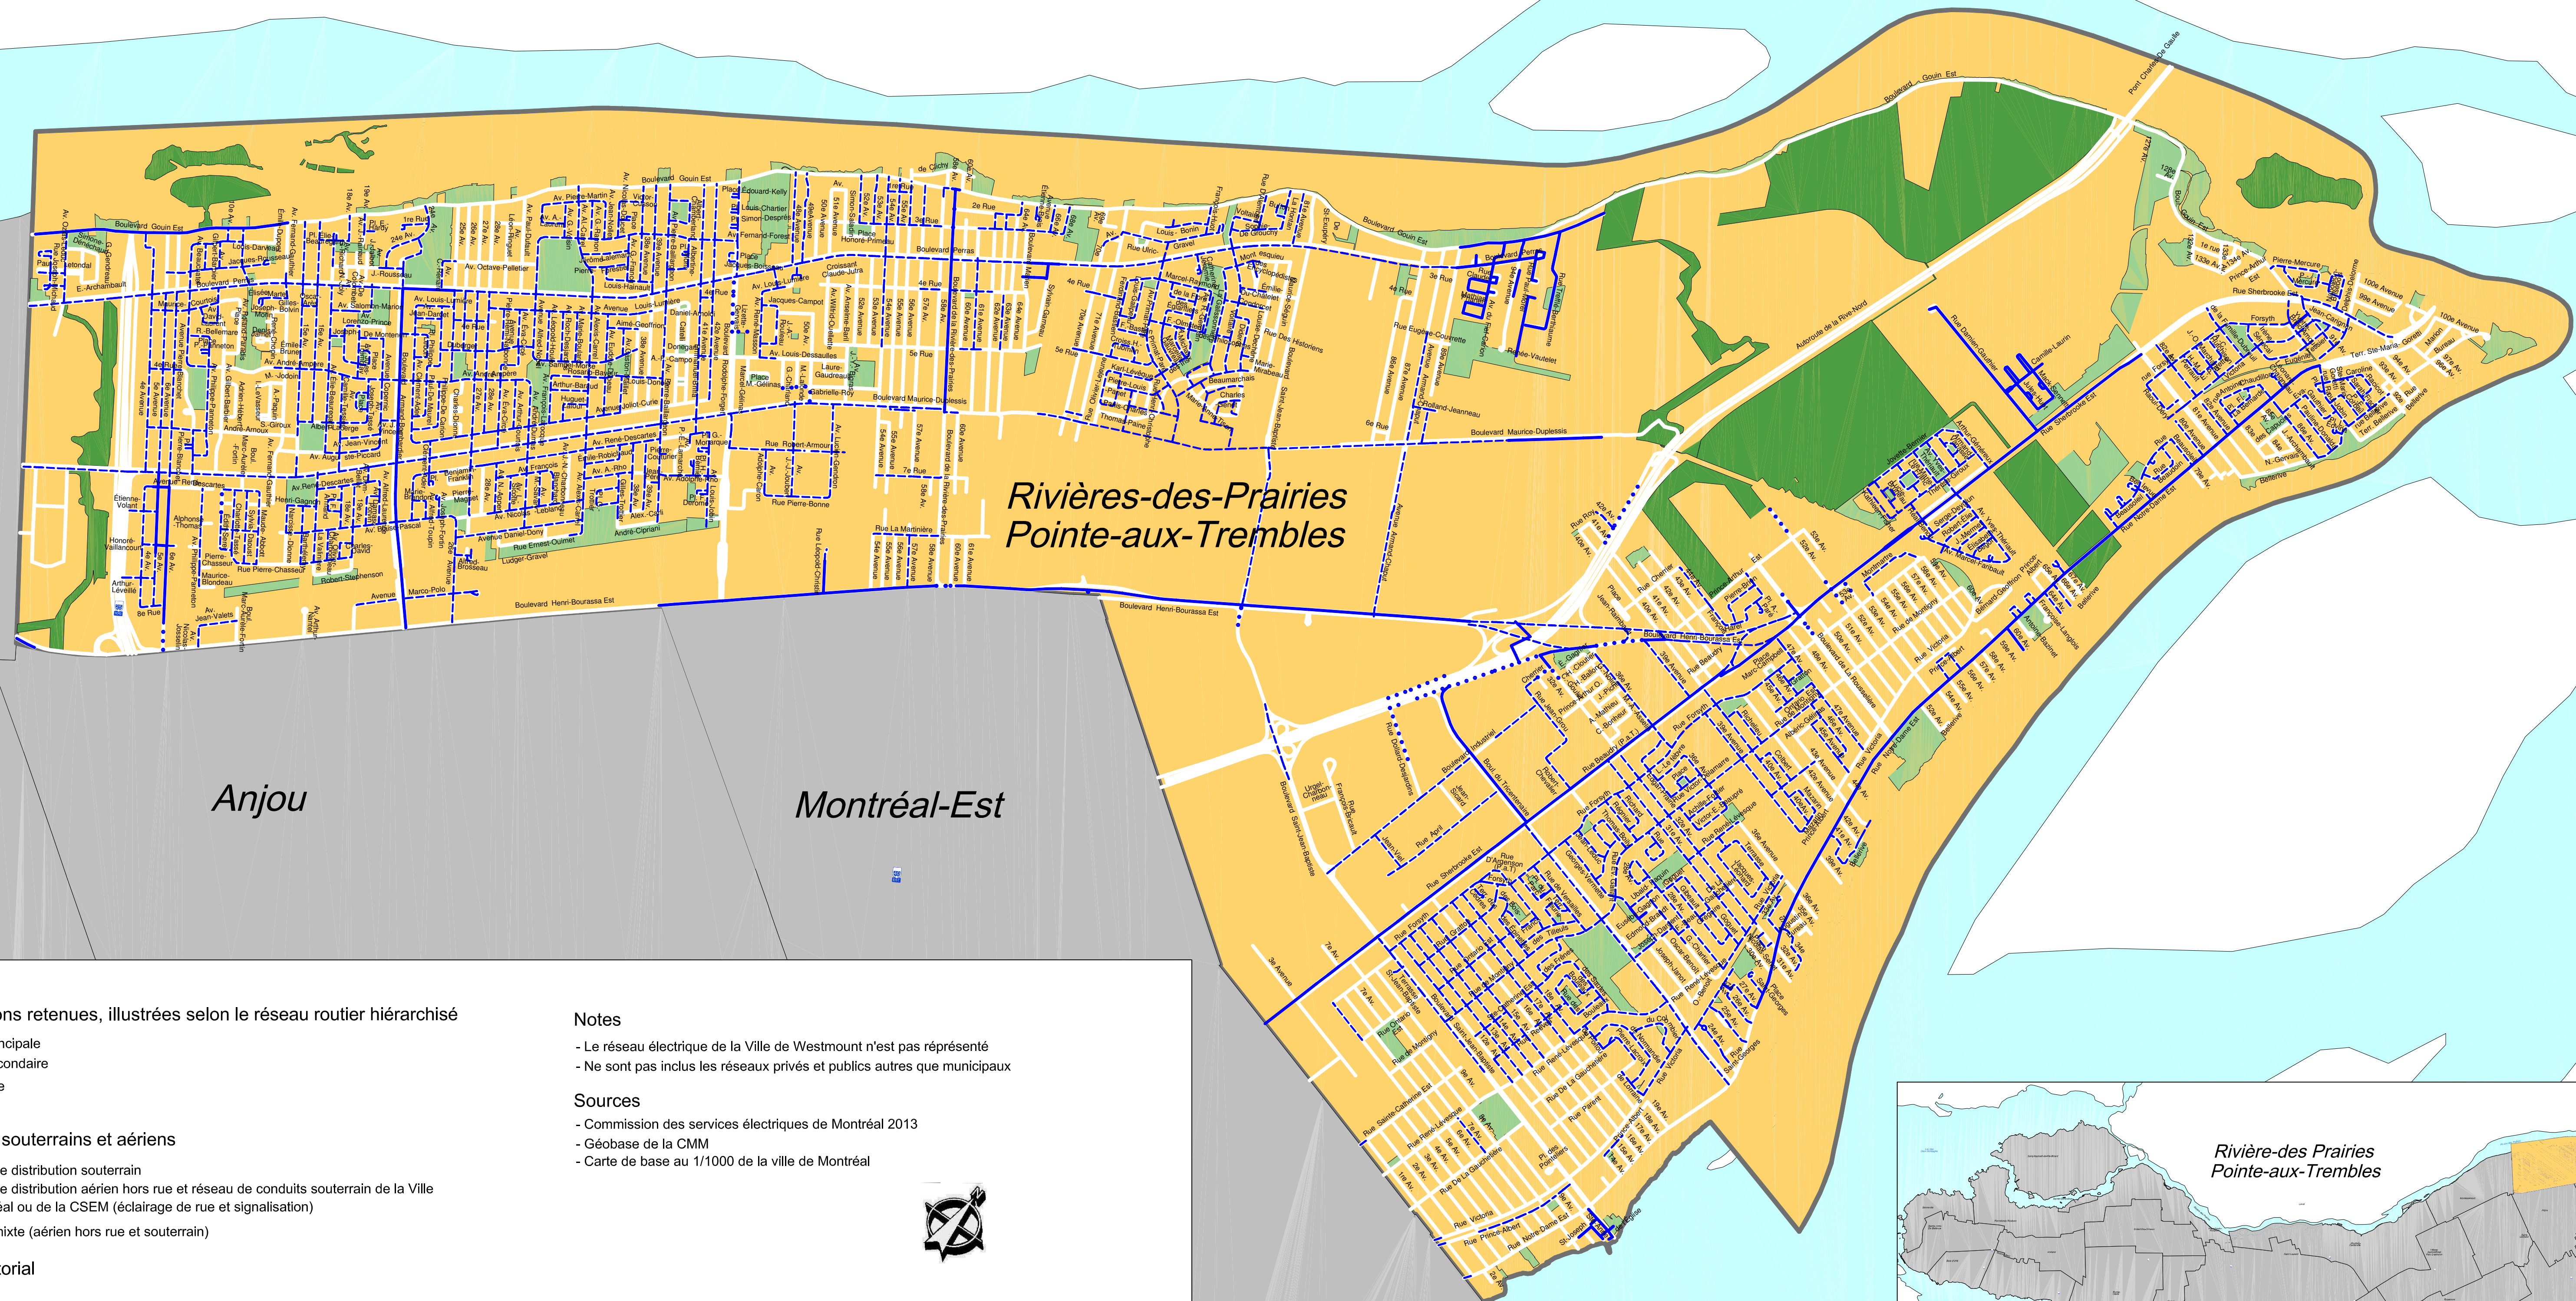

Anjou

Montréal-Est

Rivières-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles

Recommandations retenues, illustrées selon le réseau routier hiérarchisé

- Artère principale
- Artère secondaire
- Collectrice
- Locale

Réseaux câblés souterrains et aériens

- Réseau de distribution souterrain
- Réseau de distribution aérien hors rue et réseau de conduits souterrain de la Ville de Montréal ou de la CSEM (éclairage de rue et signalisation)
- Réseau mixte (aérien hors rue et souterrain)

Découpage territorial

- Arrondissement de Montréal
- Municipalité reconstituée
- Limite des arrondissements et des municipalités reconstituées

Parc

- Parc régional
- Parc municipal

Notes

- Le réseau électrique de la Ville de Westmount n'est pas représenté
- Ne sont pas inclus les réseaux privés et publics autres que municipaux

Sources

- Commission des services électriques de Montréal 2013
- Géobase de la CMM
- Carte de base au 1/1000 de la ville de Montréal




0 0,5 1,0 km



Commission des services
électriques de Montréal

NOVEMBRE 2015

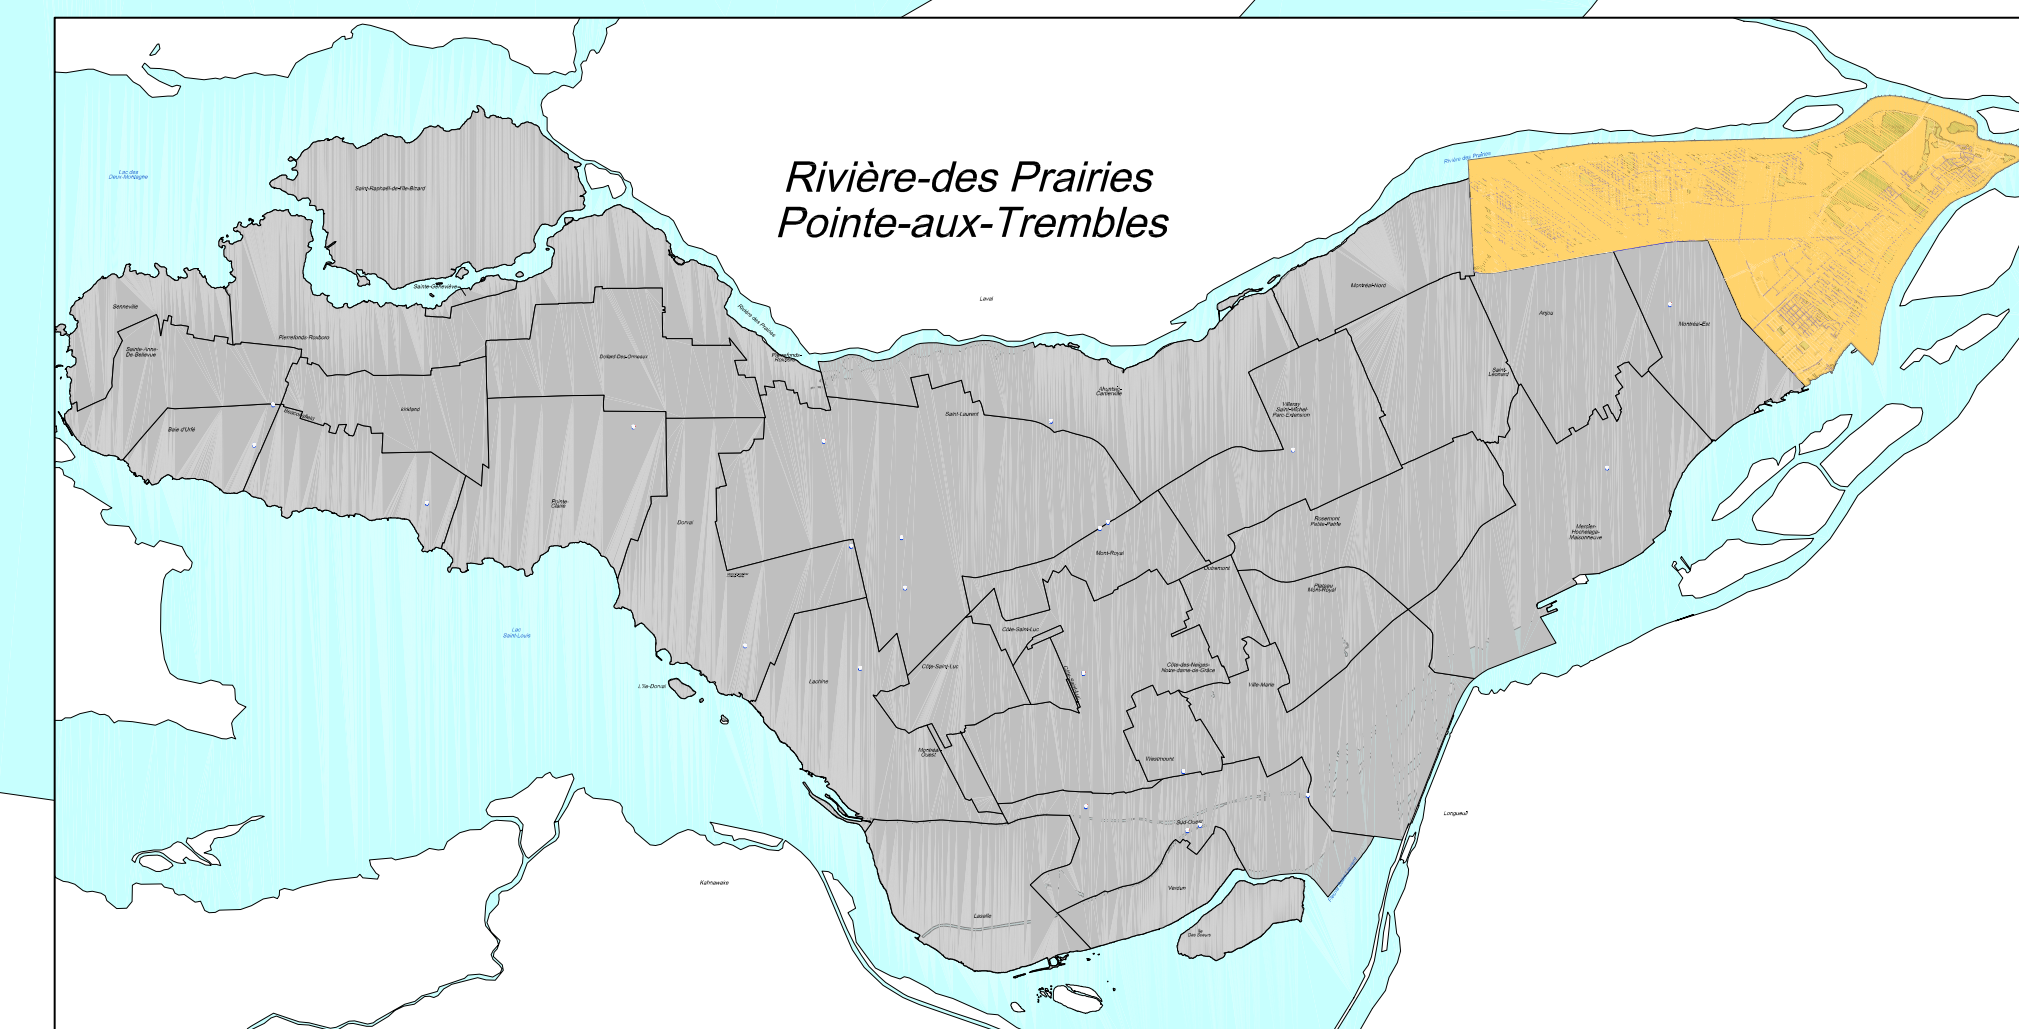

Rivière-des-Prairies
Pointe-aux-Trembles